

Колекторні балки

БК 02 – БК 08



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Колекторні балки призначені для розподілу потоку робочого середовища систем водяного опалення споживачам. При цьому під споживачем розуміється окремий нагрівальний прилад або група приладів, контур або петля теплої підлоги, окремі частини або гілки системи.

Колектори можуть використовуватися на трубопроводах систем холодного (у тому числі питного) та гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, неагресивні до матеріалів елементів колекторних систем.

До колекторів можуть приєднуватися сталеві, полімерні, металополімерні та мідні трубопроводи.


2. Асортимент і зовнішній вигляд

Кількість виходів / Розмір балки	1"
2 виходи	ВК02
3 виходи	ВК03
4 виходи	ВК04
5 виходів	ВК05
6 виходів	ВК06
7 виходів	ВК07
8 виходів	ВК08

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	ВК
Номінальний робочий тиск	10 бар
Максимальна робоча температура	110 °C
Приєднувальне різьблення на колекторі	½ "
Приєднувальні розміри колекторних балок	1"

4. МАТЕРІАЛИ І ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

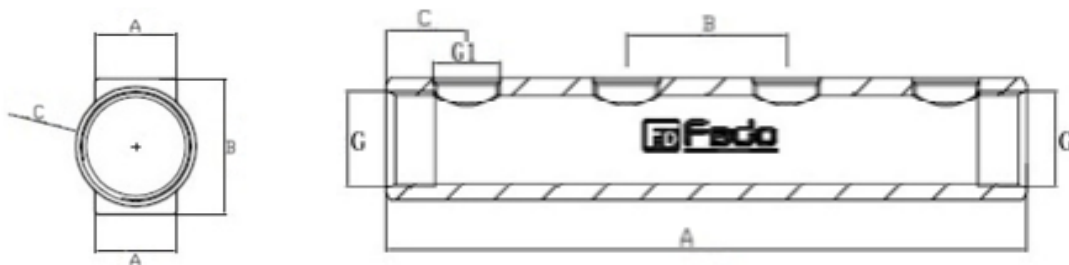

Артикул	G	G1	A, мм	B, мм	C, мм
ВК02	1"	1/2"	100	50	25
ВК03	1"	1/2"	150	50	25
ВК04	1"	1/2"	200	50	25
ВК05	1"	1/2"	250	50	25
ВК06	1"	1/2"	300	50	25
ВК07	1"	1/2"	350	50	25
ВК08	1"	1/2"	400	50	25

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм
ВК02	25	41,8	36,8
ВК03	25	41,8	36,8
ВК04	25	41,8	36,8
ВК05	25	41,8	36,8
ВК06	25	41,8	36,8
ВК07	25	41,8	36,8
ВК08	25	41,8	36,8

Найменування елементів	Матеріали
Корпус	Латунь CW617N

5. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Складання колекторів та приєднання трубопроводів слід проводити з використання герметизуючих матеріалів (ФУМ, льон тощо).

Колектори можуть монтуватись у будь-якому монтажному положенні.

При установці колекторних зборок у колекторні шафи слід керуватися вказівками щодо монтажу колекторних шаф.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вироби повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Не допускається заморожування робочого середовища всередині колектора.

Технічне обслуговування колекторних блоків рекомендується проводити один раз на 6 місяців із кваліфікованим монтажником.

Після проведення гідравлічного випробування колекторного складання обтискні гайки з'єднувачів слід підтягнути.

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

